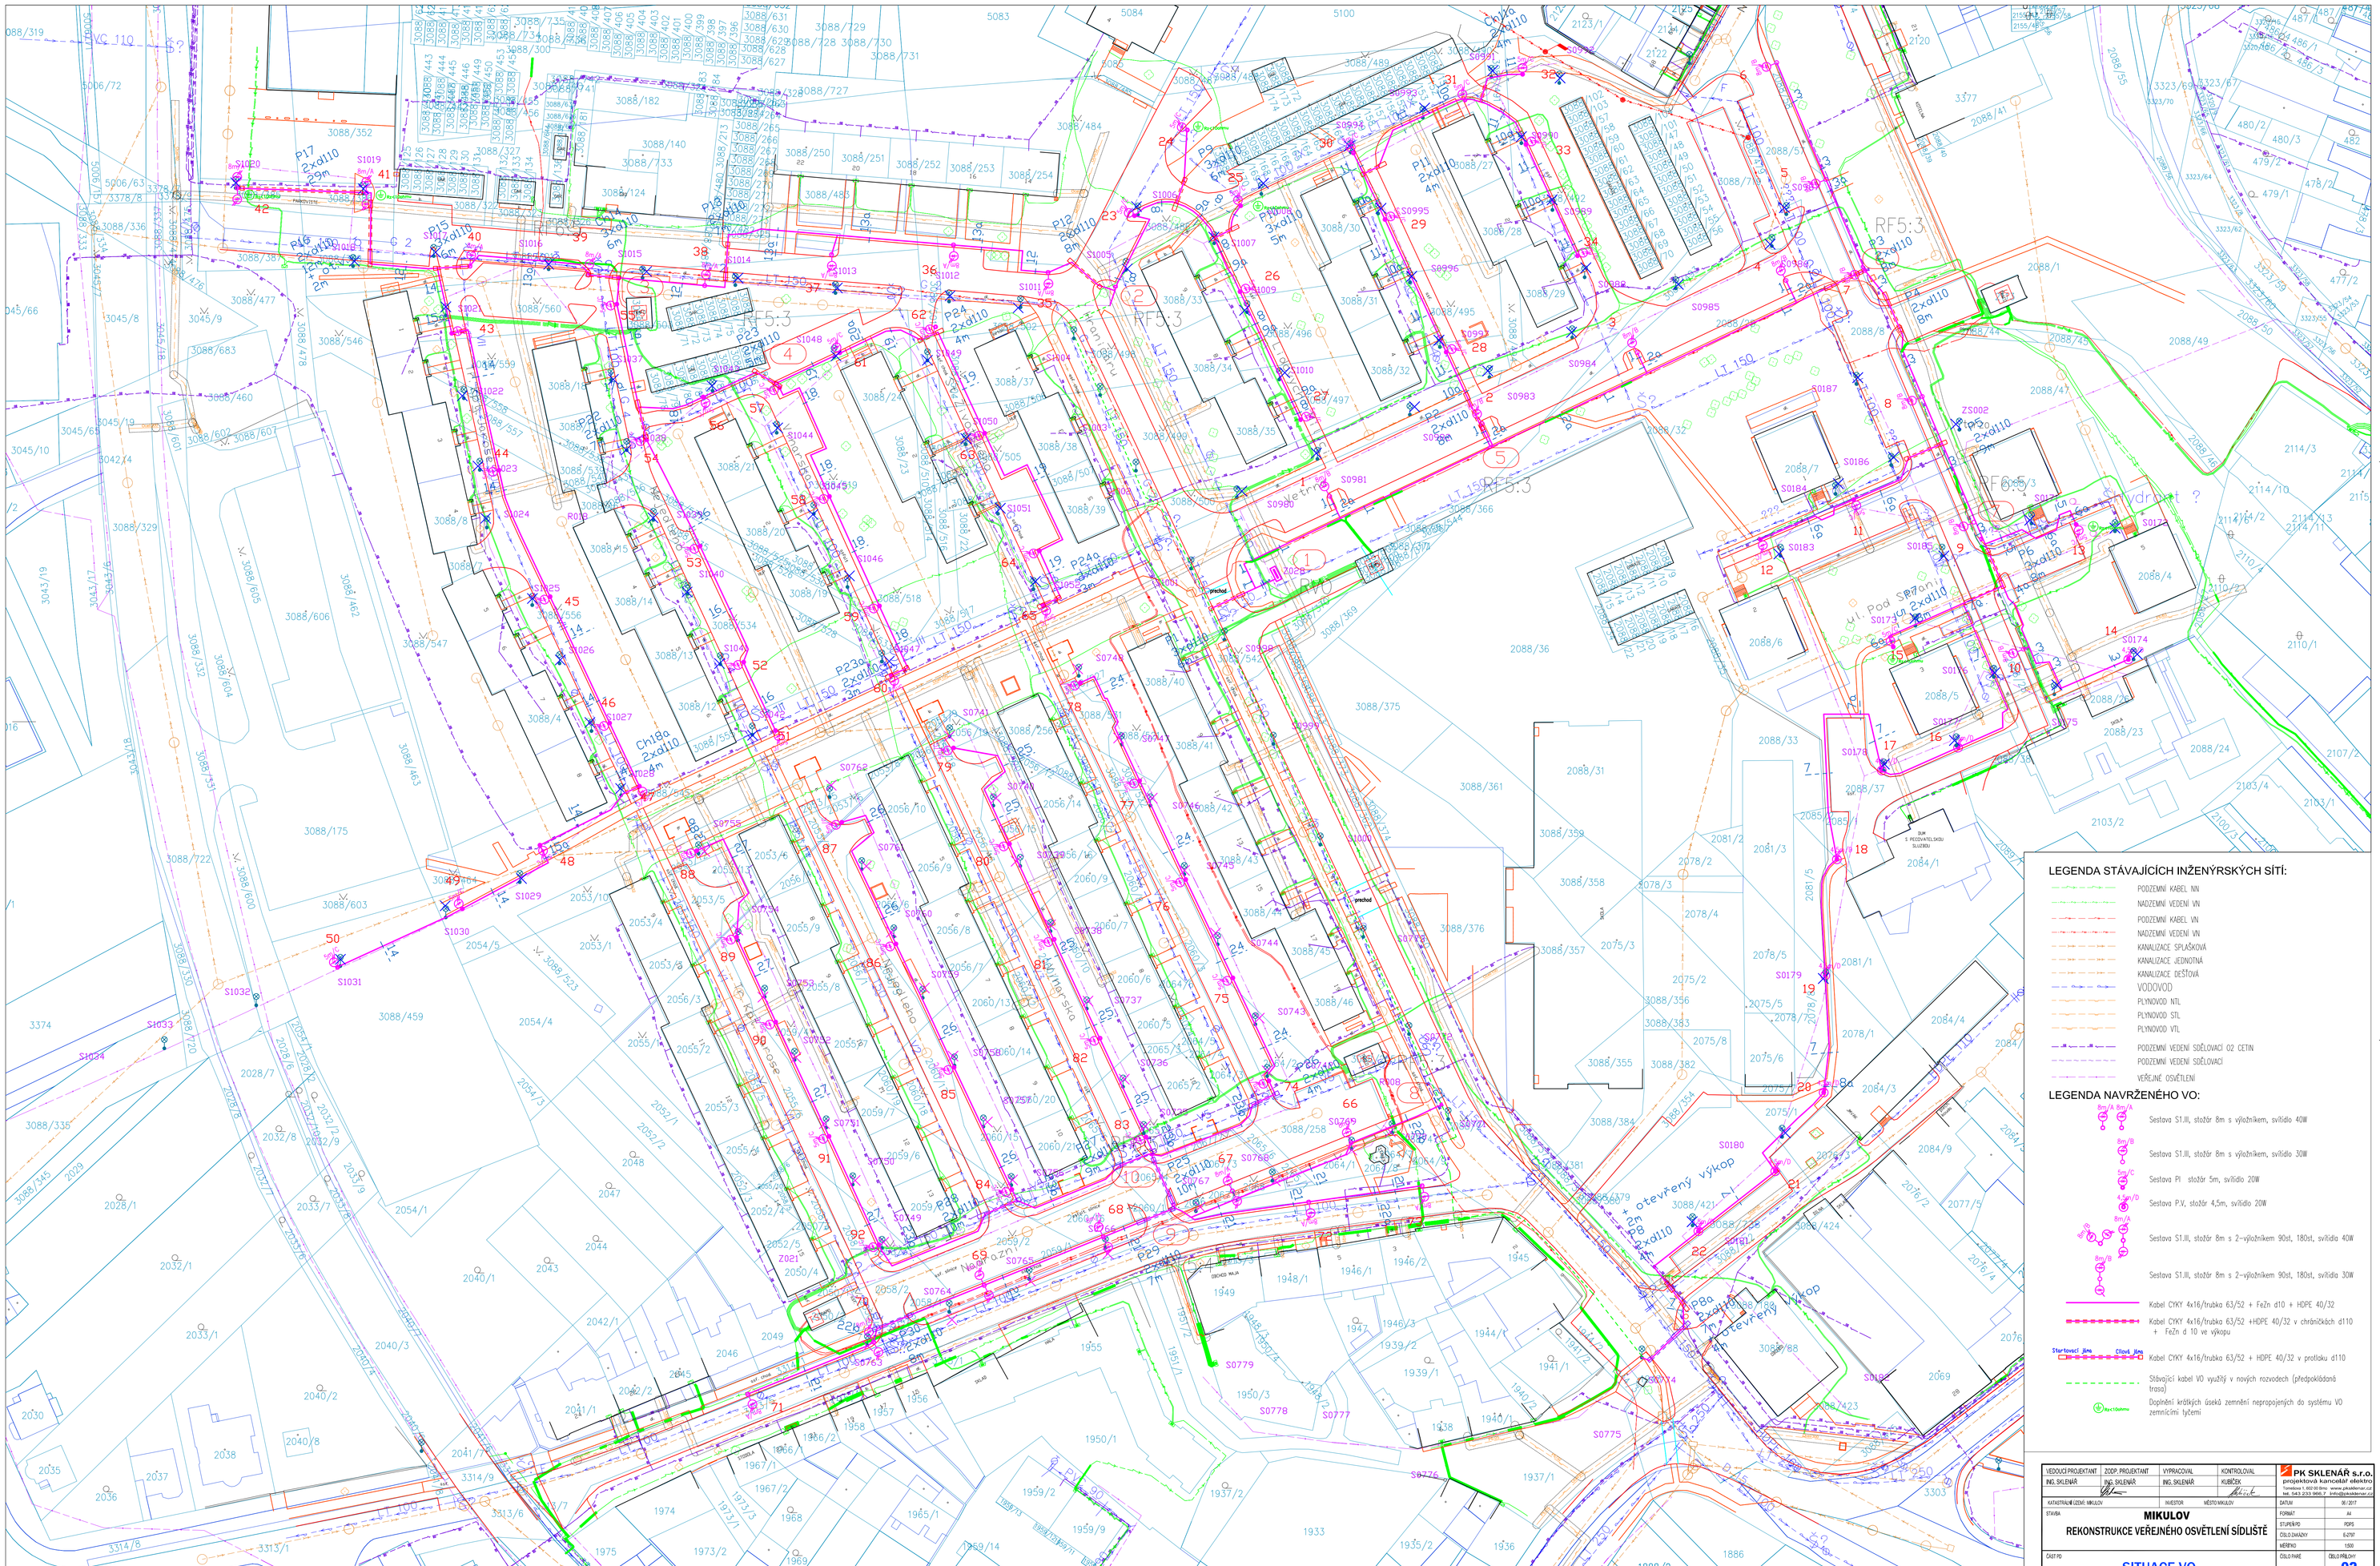
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
PODZEMNÍ KABEL NN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
PODZEMNÍ KABEL VN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE JEDNOTNÁ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
VODOVOD
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ O2 CETIN
PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
LEGENDA NAVRŽENÉHO VO:
Sestava S1.III, stožár 8m s výložníkem, svítidlo 40W
Sestava S1.III, stožár 8m s výložníkem, svítidlo 30W
Sestava PI stožár 5m, svítidlo 20W
Sestava P.V, stožár 4,5m, svítidlo 20W
Sestava S1.III, stožár 8m s 2-výložníkem 90st, 180st, svítidla 40W
Sestava S1.III, stožár 8m s 2-výložníkem 90st, 180st, svítidla 30W
Kabel CYKY 4x16/trubka 63/52 + FeZn d10 + HDPE 40/32
Kabel CYKY 4x16/trubka 63/52 +HDPE 40/32 v chráničkách d110 + FeZn d 10 ve výkopu
Startovací jáma
Cílová jáma
Kabel CYKY 4x16/trubka 63/52 + HDPE 40/32 v protlaku d110
Stávající kabel VO využitý v nových rozvodech (předpokládaná trasa)
Doplnění krátkých úseků zemnění nepropojených do systému VO zemnícími tyčemi
VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. SKLENÁŘ
ZODP. PROJEKTANT
ING. SKLENÁŘ
VYPRACOVAL
ING. SKLENÁŘ
KONTROLOVAL
KUBEČEK
PK SKLENAŘ s.r.o.
projektová kancelář elektro
Tomkova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz
tel.: 543 213 968, 7 info@pksklenar.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MIKULOV
INVESTOR
MĚSTO MIKULOV
DATUM
06/2017
STAVBA
MIKULOV
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SÍDLIŠTĚ
FORMÁT
A4
STUPEŇ PD
PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY
6-2757
MĚŘÍTKO
1:500
ČÁST PD
SITUACE VO
ČÍSLO PŘÍLOHY
02