



Řezy - stávající stav (M1:100)

Řez A-A

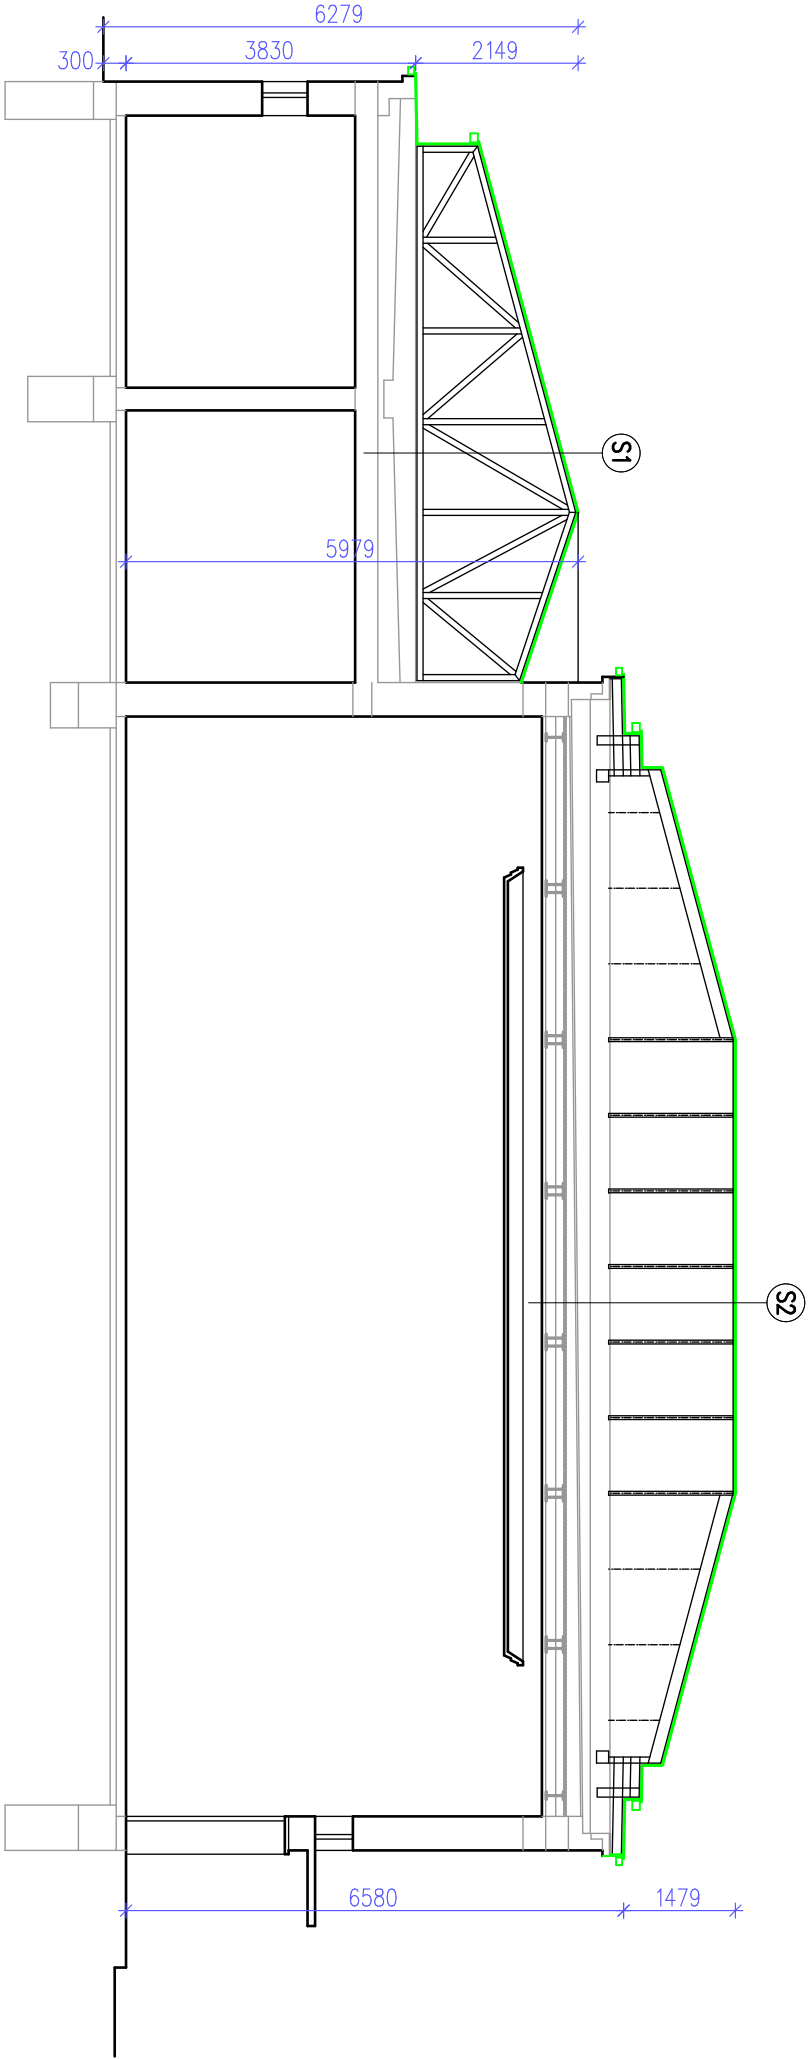

Řez B-B

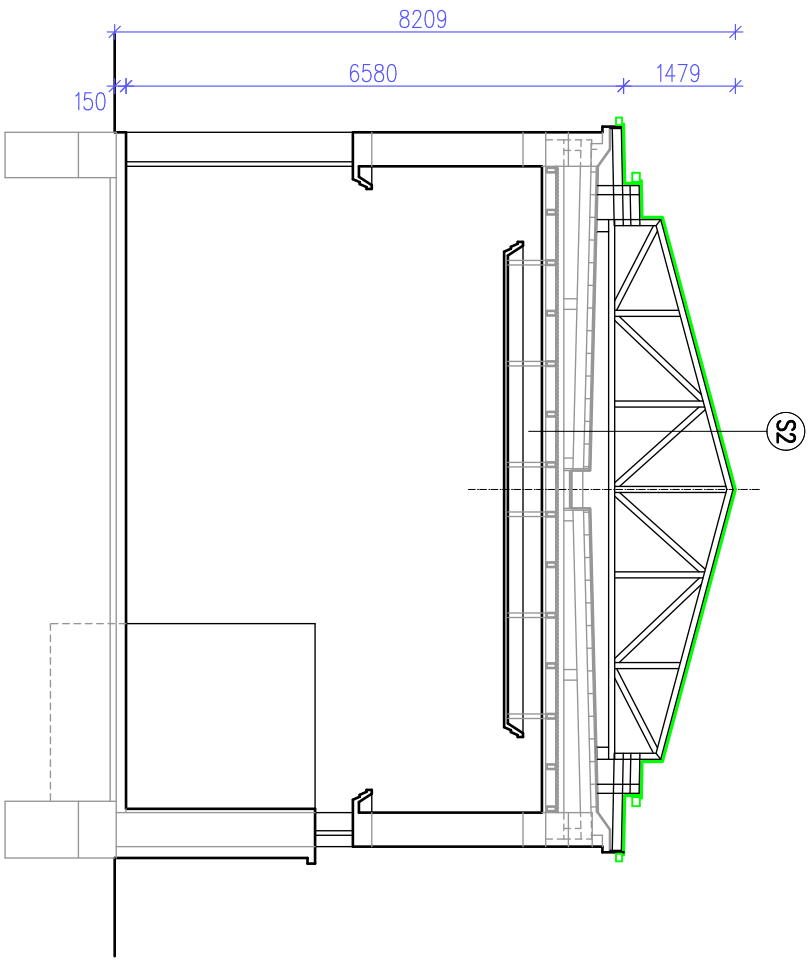

Skladby konstrukcí - stávající


Zeleně – odstraňované vrstvy
Modře – stávající vrstvy měněné / upravené

S1 Střešní nad zázemím

- plechová hlaďká krytina (Cu)
- prkenný zálkop
- nevětraná dutina (půda), krov
- tepelná izolace – minerální vata
- asfaltové pásy
- betonová mazonina, tl. 30 mm
- betonový potěr, tl. 150 mm
- spádová vrstva – škvára, tl. 80–180 mm
- nebetonávka stropu (neověřeno)
- strop – vložky Mlako III
- nosníky PZT 4h–390, tl. 300 mm
- omítka tl. 15 mm / podhled

S2 Střešní nad obřadní síní

- plechová hlaďká krytina (Cu)
- prkenný zálkop
- nevětraná dutina (půda), krov
- tepelná izolace – minerální vata
- plechová krytina na zabet. latě
- cementový potěr tl. 20 mm
- křemelínové desky tl. 60 mm kladené do kovových L profilů v. 70 mm
- 1140 ve spádu (po 2.00 m)
- 2x 1240 (po 2.00 m)
- skleněná rohož tl. cca 30 mm
- asfaltová nepískovaná lepenka
- dřevěné stropnice 60x120 mm
- podbití – Heraklit tl. 35 mm
- omítka tl. 15 mm (jen na viditelných místech)

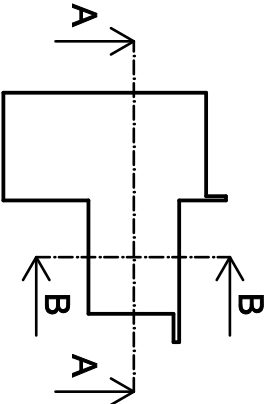

Zodp. projektant:		Ing. Adam Kurdík	
Vypracoval:		Ing. Adam Kurdík	
Investor:		Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov	
Místo:		Parc. č. 2342/1 a 2342/2, 692 01 Mikulov	
Akce:		Datum: VI/2022	
		Formát:	
		Stupeň: DSP	
		Zak. č.: 20-028	
Obsah:		Měřítko:	
D.1 Architektonicko-stavební řešení Řezy - stávající stav		1:100	
		Příloha č.: D.1.3	