



# Přeložka vodovodního přívaděče - dl. 49,42 m

- stávající potrubí LT Js 250 mm, navržené potrubí svařovaný PE 100 250/22,7 mm (SDR 11)

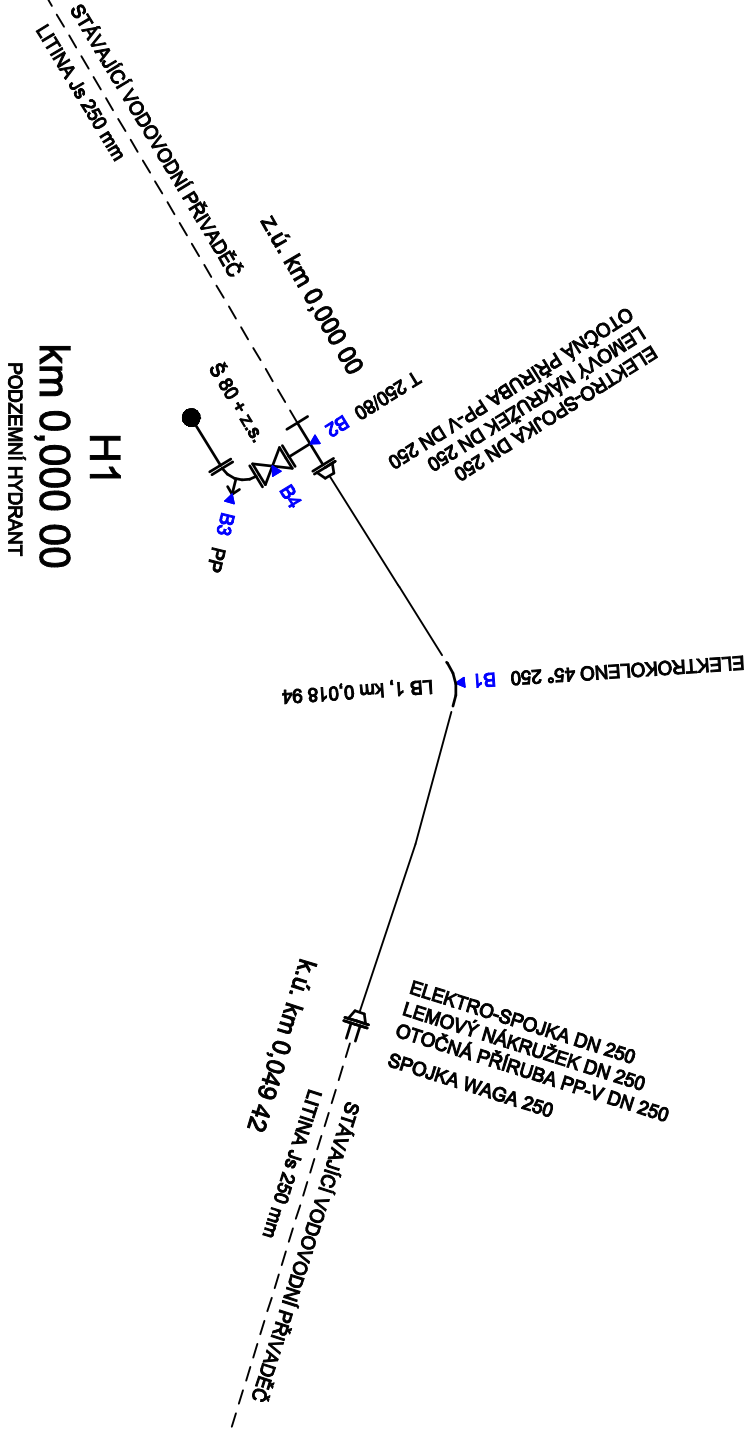

*Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům.*

Generální projektant :






**ViaDesign**  
Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav  
Tel. 519 326 370, fax 519 331 401  
e-mail: viadesigne@viadesigne.eu

**ViaDesign, s.r.o.**  
Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav  
Tel. 519 326 370, fax 519 331 401  
e-mail: viadesigne@viadesigne.eu

paré :

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Zodpovědný projektant	Zpracoval	HIP
Milan Veselý	Josef Zůl	Ing. Bořek Zvězdílek
 		
Místo stavby: k.ú. Mikulov na Moravě		
Stavebník: Město Mikulov		
Stavba: <b>Mikulov - OK Pavlovská</b> <b>SO 302 - přeložka vodovodu</b> D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení		
Obsah: Kladečské schema - přeložka vodovodního přívaděče LT Js 250 mm		
 <p><b>Milan Veselý</b> Slovácká 83 Břeclav 690 02</p>		<p>o projektace o inženýrská činnost o realizace staveb</p> <p><a href="http://www.milanvesely.eu">http://www.milanvesely.eu</a> e-mail : milan@vesely.bvx.cz</p>
Datum:		12./2014
Stupeň		DSP
Zakázka číslo:		537/14
Formát:		2 x A4
Měřítko:		Číslo výkresu: D.2.13.